A.D. PRODUZIONE SRL
+39 02 33 50 24 97
info@adproduzione.it
www.adproduzione.com

ASPIRATEURS mod. TOBT et TOBF

Unité de mesure: cm

EXAMPLE DE TRAVAUX DE MAÇONNERIE

Pour les spécifications, demandez à votre professionnel de la construction

ATTENTION

- Intervention à vérifier en fonction des conditions géotechiniques du terrain.
- Les liaisons életriques faites pendant l'installation devront respecter les normes en viguer.
- Puissance installée: TOBT= 2,2 kW et TOBF= 3,0 kW.
- Les câbles életriques ne doivent pas subir de torsions, de chavauchements et de frottements ontre les bords vifs.
- Toutes les tubes des arrivées doivent dépasser de 20 cm.

DIMENSION MACHINE

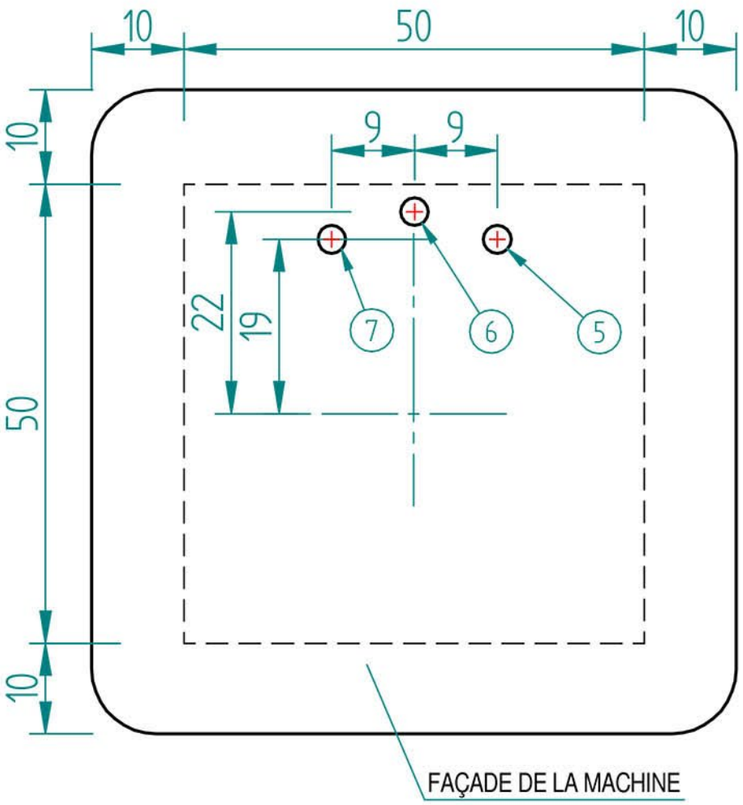

1) Sable lavé

2) Maçon épaisseur 10 cm avec maille soudée diam. 5 mm

3) Surface au sol - Plancher selon Votre parvis

4) csl r' ck 250 kg./cm²

5) Mise à la terre - Point de connexion de terre de la structure (la corde doit sortir de minimum 1 mètre du revêtement de sol)

6) Tuyau diam. 50 mm p.v.c. pour le passage du câble électrique tipe 3P+N+T sect. 2,5 mm (le câble doit sortir de minimum 2 mètres pour le câblage électrique)

7) Prédisposition pour l'arrivée éventuelle d'air comprimé (de l'extérieur)

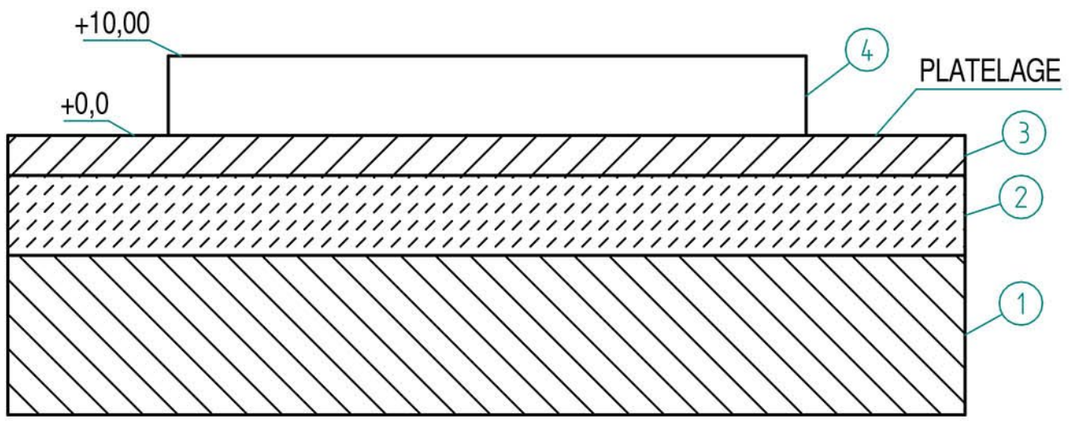

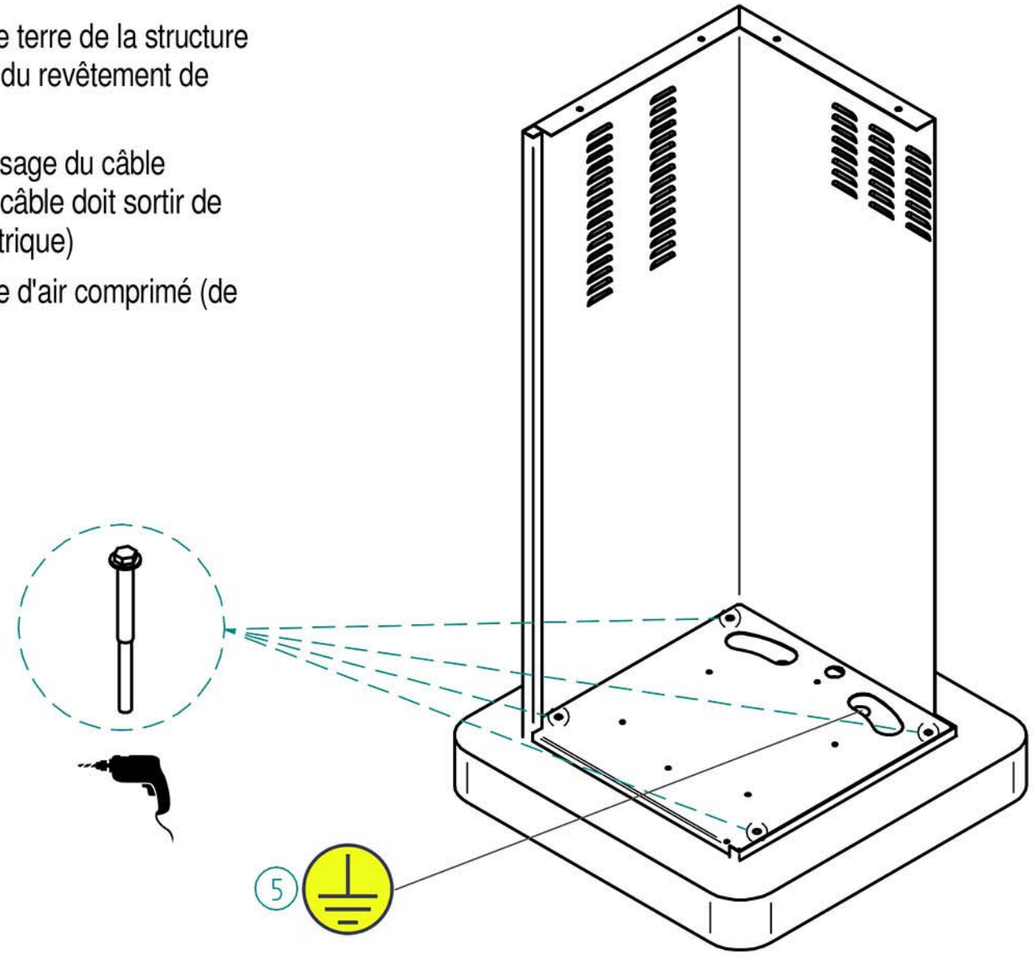

A.D. PRODUZIONE SRL
+39 02 33 50 24 97
info@adproduzione.it
www.adproduzione.com

ASPIRATEURS mod. TOT et TOF

Unité de mesure: cm

EXAMPLE DE TRAVAUX DE MAÇONNERIE

Pour les spécifications, demandez à votre professionnel de la construction

ATTENTION

- Intervention à vérifier en fonction des conditions géotechniques du terrain.
- Les liaisons életriques faites pendant l'installation devront respecter les normes en viguer.
- Puissance installée: TOT 2,2 kW et TOF= 3,0 kW.
- Les câbles életriques ne doivent pas subir de torsions, de chavauchements et de frottements ontre les bords vifs.
- Toutes les tubes des arrivées doivent dépasser de 20 cm.

1) Sable lavé

2) Maçon épaisseur 10 cm avec maille soudée diam. 5 mm

3) Surface au sol - Plancher selon Votre parvis

4) csl r' ck 250 kg./cm²

5) Mise à la terre - Point de connexion de terre de la structure (la corde doit sortir de minimum 1 mètre du revêtement de sol)

6) Tuyau diam. 50 mm p.v.c. pour le passage du câble électrique tipe 3P+N+T sect. 2,5 mm (le câble doit sortir de minimum 2 mètres pour le câblage électrique)
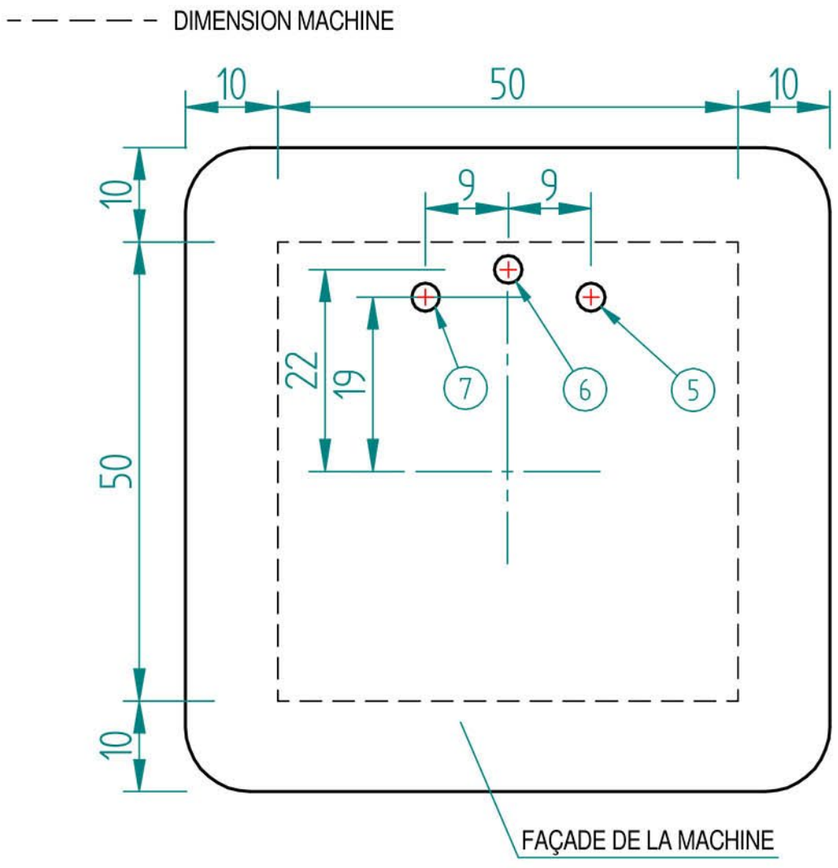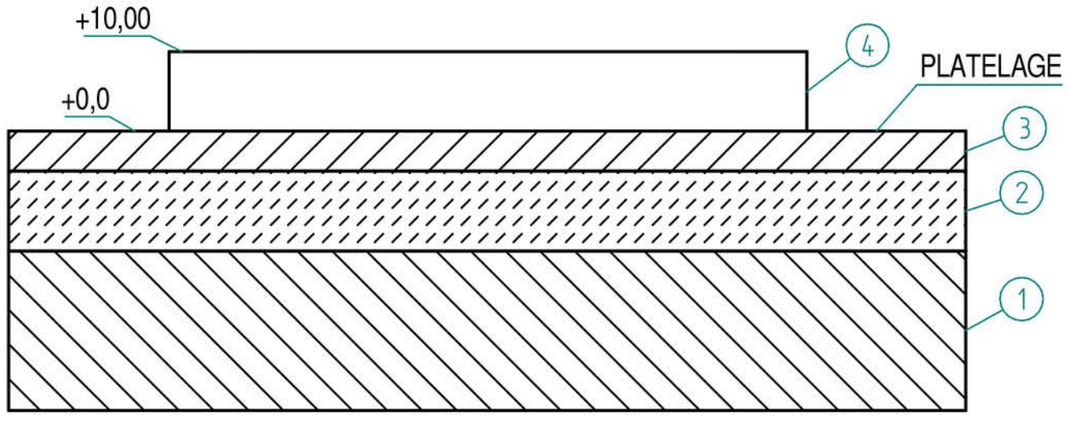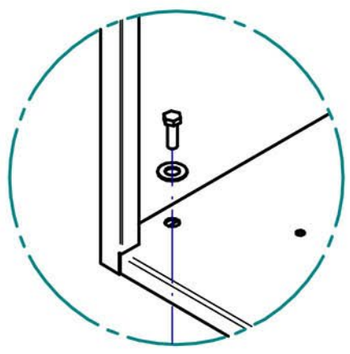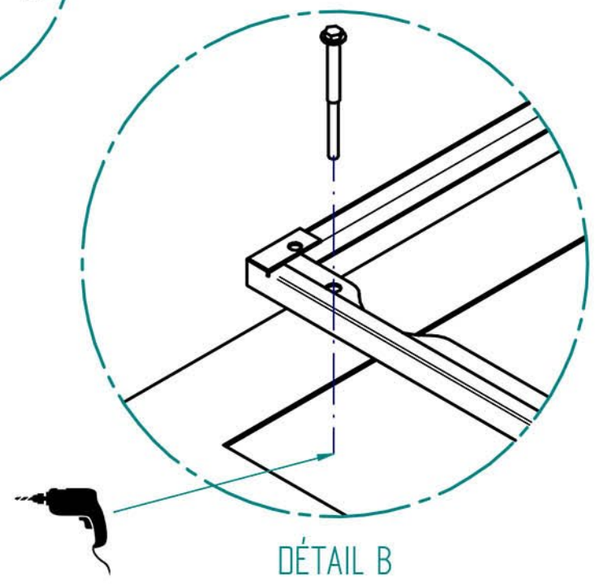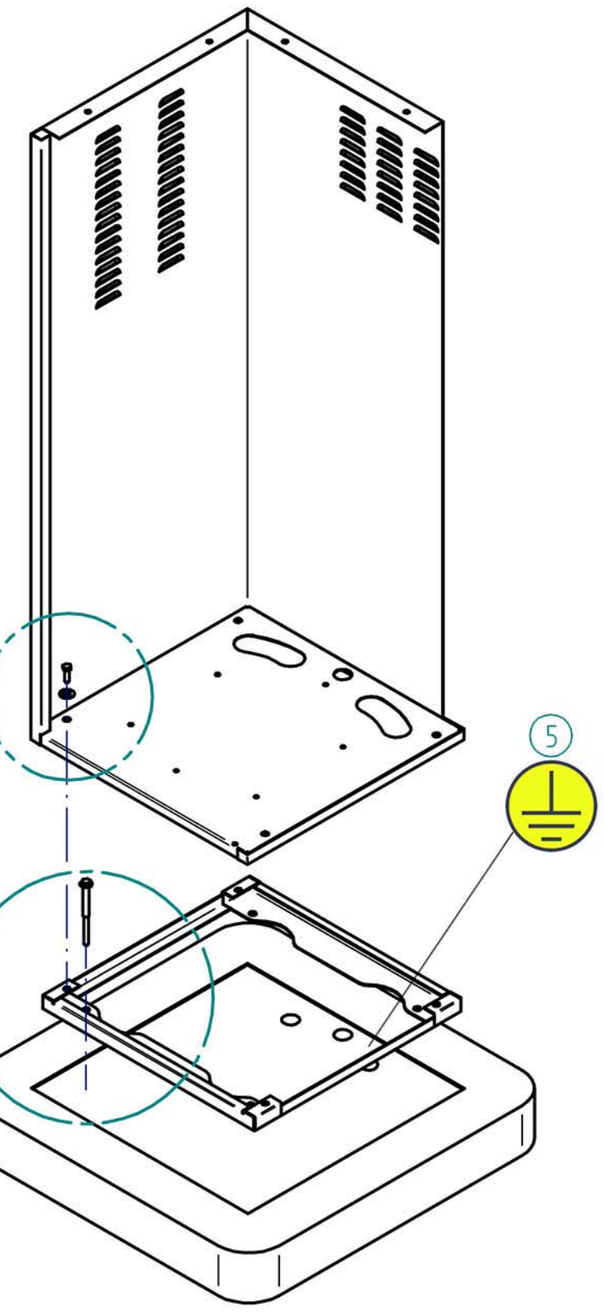
7) Prédisposition pour l'arrivée éventuelle d'air comprimé (de l'extérieur)